



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L19533

佛山市云璟装饰材料有限公司



检验报告

申请商: 地址:	佛山市云璟装饰材料有限公司 佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业区大道13号-E
制造商: 地址:	佛山市云璟装饰材料有限公司 佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业区大道13号-E
产品名称:	SPC板
商标:	/
产品型号:	/
测试机构:	中检测试技术（广东）集团有限公司
地址:	深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路31号李朗国际珠宝产业园厂房一A1栋201
报告日期:	2024年04月25日
报告编号:	CTICAC25024016804254425



ENrHPT

06FJci




产品名称	SPC板		商 标	/
主检型号	/			
系列型号	/			
委托单位	佛山市云璟装饰材料有限公司			
委托单位地址	佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业区大道13号-E			
送样数量	2pcs	送样日期	2024年04月18日	
检验日期	2024年03月20日-2024年04月25日			
检验类别	委托检验			
检验地点	深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路31号李朗国际珠宝产业园厂房一A1栋201			
检验环境	温度25℃, 湿度60%			
检验标准	GB18584-2001、GB/T17657-2022、JC/T2039-2010、GB8624-2012			
检验结果	见本报告			
检验结论	所检项目合格			
主 检	张江平	日期	2024年04月25日	
审 核	曾剑星	日期	2024年04月25日	
批 准	罗晓波	日期	2024年04月25日	
测试判定用语: 所测项目符合标准要求.....: P (合格) 所测项目不符合标准要求.....: F (不合格) 该项目不适用于被测样品或不进行该项试验: N (不适用)				
备 注	以下信息由委托方提供			



序号	检测项目*		检测要求	检测结果	判定
1	静曲强度		$\geq 35\text{Mpa}$	42Mpa	合格
2	弹性模量		$\geq 3800\text{Mpa}$	4000Mpa	合格
3	甲醛释放量		$\leq 1.5\text{mg/L}$	未检出	合格
4	抗菌防腐耐久性能	抗细菌率	$\geq 90.00\%$	99.0%	合格
		防霉等级	0级或1级	0级	合格
5	重金属/ (mg/kg)	可溶性镉	≤ 75	未检出	合格
		可溶性铬	≤ 60	未检出	合格
		可溶性铅	≤ 90	未检出	合格
		可溶性汞	≤ 60	未检出	合格
6	燃烧性能等级 B1 级	燃烧增长速率指数FIGRA _{0.2MJ}	$\leq 270\text{W/s}$	56W/s	合格
		火焰横向蔓延	未到达试样长翼边缘	符合	合格
		600s 的总放热量THR _{600S}	$\leq 7.5\text{MJ}$	1.8MJ	合格
		60s 内有无燃烧滴落物引燃滤纸现象	60s 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象	无	合格



样品图

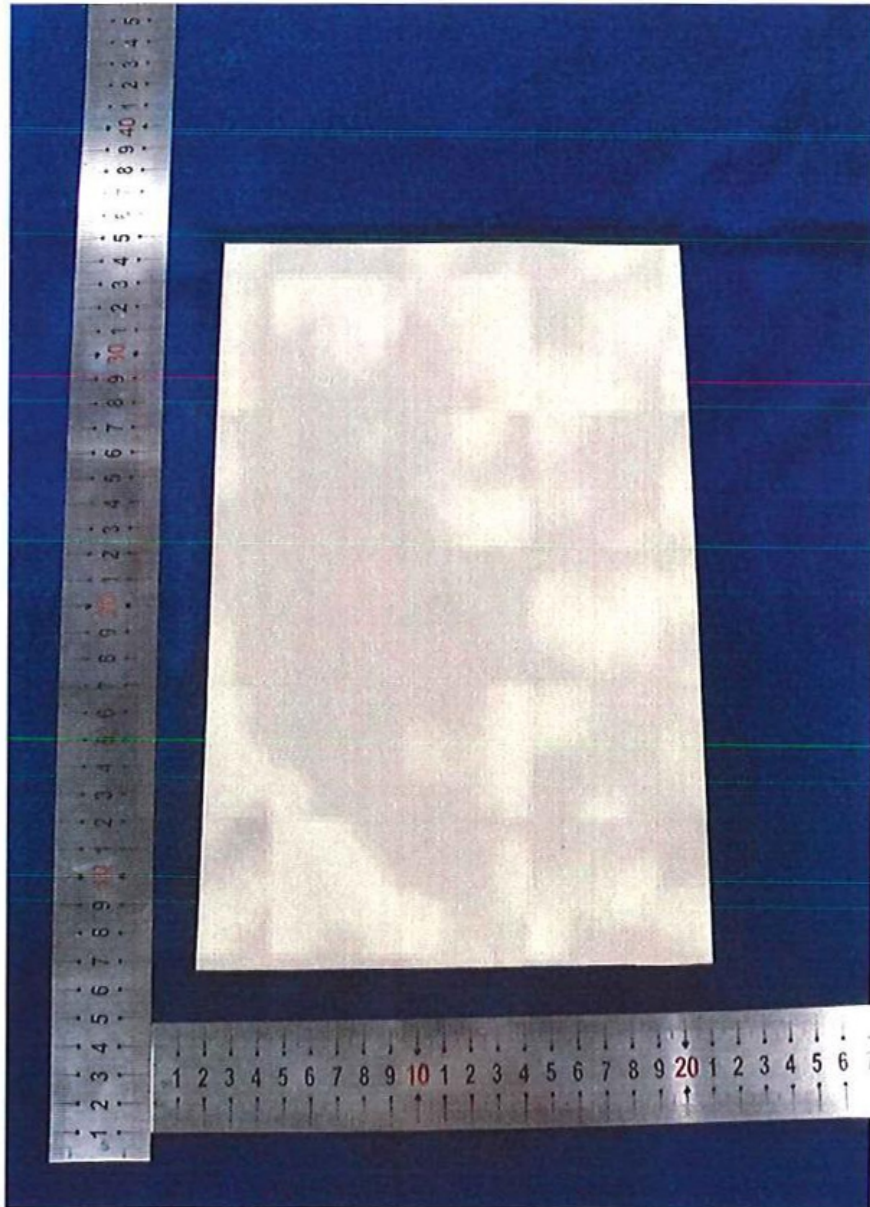

二
表
朝
三



声明

Statements

1. 报告的检测结果只与被检测的项目有关。
2. 报告有效期为壹拾贰个月。
3. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
4. 报告无主检、审核、批准人签章无效。
5. 报告随意涂改复印无效,如复印需经本中心同意并加盖公章。
6. 委托试验仅对来样负责。
7. 对试验报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向试验单位提出,逾期不予受理。
8. 本报告中标“*”测试数据为外部测试,不在本实验室CNAS或CMA授权范围之内,不具有公正性的作用。
9. 委托方需要书面申请上传之后10个工作日之后方可查询。
10. 对于送检样品,样品信息委托方声称,本公司不对其真实性负责。
11. 委托方收到试验报告之日起一个月内未取回样品,视作允许试验单位自行处理。

